


DESCRIPTION DE LA ZONE DE BAINNADE

Nom de la zone de baignade :
Plage de Martin Plage - 22190 PLERIN

Responsable de la baignade :
Maire de Plérin

Dates de la saison balnéaire :
15 juin au 15 septembre

Surveillance de la baignade :
plage surveillée
du 1er juillet au 31 août de 11h à 19h

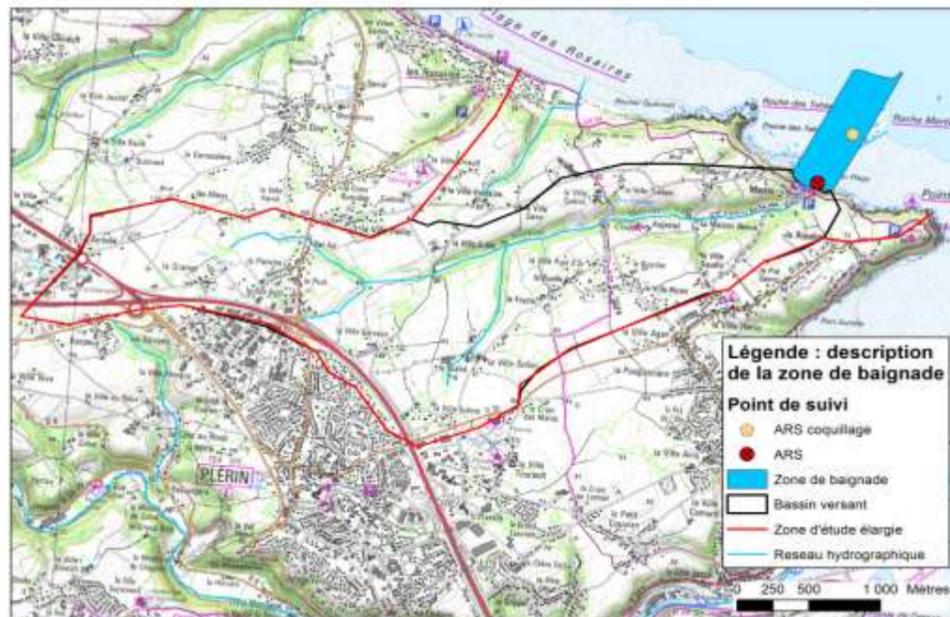

Nature de la plage :
galets et roches

Dimensions de la plage :
Longueur : 980m Largeur : 320m

Fréquentation :
550-600 personnes

Coordonnées du point de surveillance ARS:

X: 226456 Y: 2407381

Equipements :
parking, bloc sanitaire, borne appel urgence

Accessibilité aux animaux :
animaux interdits par arrêté municipal entre 1er juillet et 31 août de 10h00 à 19h00

Autres activités :

pêche à pied

Qualité de l'eau de baignade :

classement ARS (directive 2006/7/CE)

2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017
insuffisante	insuffisante	Bonne	excellente	excellente	excellente




pour plus d'informations : <http://baignades.sante.gouv.fr>

RECOMMANDATIONS AUX BAINNEURS

- vérifiez que la baignade est autorisée (informations sur les panneaux à l'entrée de la plage)
- ne vous baignez pas après une pluie importante
- la plage est interdite aux animaux en saison balnéaire entre 10h et 19h

PRINCIPALES SOURCES DE POLLUTION

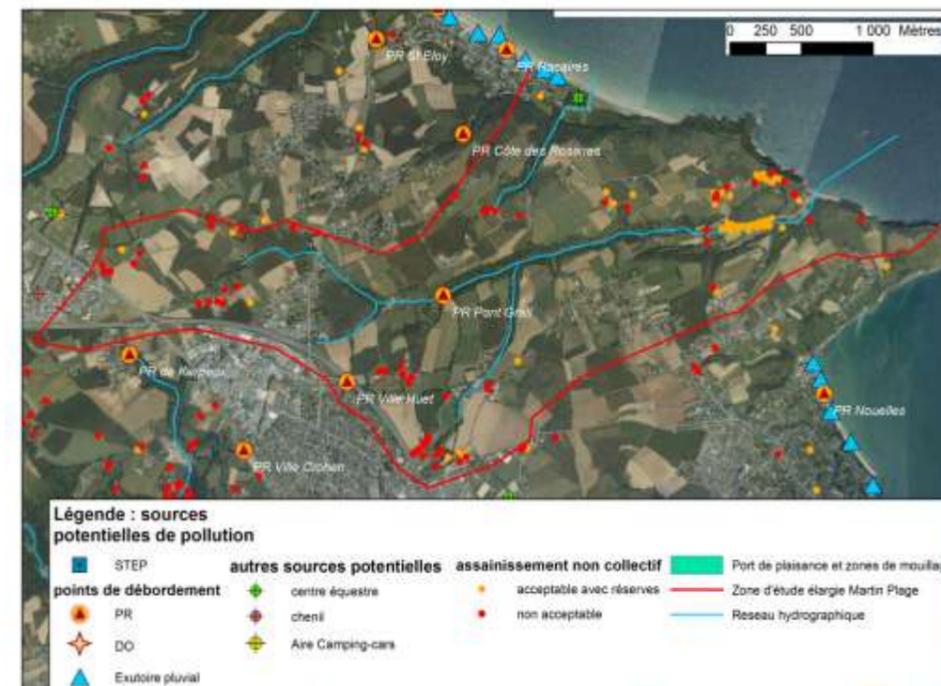

STEP:

station d'épuration

PR :

poste de refoulement

DO:

déversoir d'orage

SITUATIONS POUVANT GENERER UNE POLLUTION BACTERIENNE

- 1 pluie trimestrielle et supérieure (pluie > 15 mm/ 6h ou > 11 mm/2h ou > 9 mm/h)
- 2 panne du poste de refoulement Pont Grall avec surverse
- 3 observation d'un rejet direct (vidange camping cars, déjections d'animaux, etc.)

PLAN D' ACTIONS

1	limiter les surverses de 9 déversoirs d'orage (DO) sur St Briec (2016-2018), suite au schéma directeur: Programme d'investissement rue des 3 frères Le Goff (5DO sur 9); une partie budgétée sur 2016; DO rue de la Fontaine intégrée avec la mise en séparatif de la rue - travaux démarrés 2017 et finalisation courant 2019.
2	sécuriser les postes de refoulement : PR Légué (txv de gestion hydraulique et pompage faits sur PR du légué, autres txv liés dossier 3 frères Le Goff à venir sur PR Légué), PR Pont Grall (refection totale du PR et réseaux amont, création bache de stockage faite en 2015-2016)
3	réhabilitation assainissement non collectif proche Bachelet ou raccordement : problématique intégrée schéma directeur.
4	contrôles de branchements : bassin versant St Briec (2016-2018), BV Rosaires (fait), Bachelet (fait)
5	remise en conformité des branchements / partie publique et privée suite aux contrôles réalisés: programmes d'accompagnement initié sur Plérin depuis sept 2015.
6	réalisation des schémas directeurs d'assainissement des eaux usées (finalisation pour juin 2018) et eaux pluviales (lancement 2017 et finalisation 2019) sur Saint Briec Agglomération.

GESTION PREVENTIVE DU RISQUE SANITAIRE PENDANT LA SAISON BALNEAIRE

- 1 évaluation qualité d'eau par surveillance visuelle quotidienne et prélèvement hebdomadaire
 - 2 veille des conditions climatiques (pluie, vent, marée) et relevés de pluviométrie
 - 3 surveillance du fonctionnement du réseau d'assainissement (postes de refoulement, etc.)
- ➡ si risque sanitaire avéré : arrêté municipal de fermeture préventive de la plage